

# А К Т

## о подключении (технологическом присоединении) объекта к системе теплоснабжения

ООО «Газпром теплоэнерго Северо-Запад»

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице генерального директора Сухарева А.Н.,

(наименование должности, ф.и.о. лица – представителя организации)

действующего на основании устава

(устава, доверенности, иных документов)

с одной стороны, и ООО «Цертус»

(полное наименование заявителя – юридического лица; ф.и.о. заявителя – физического лица)

именуемое в дальнейшем заявителем, в лице генерального директора И.В. Осколкова

(ф.и.о. лица – представителя заявителя)

действующего на основании Устава

(устава, доверенности, иных документов)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Исполнитель выполнил мероприятия по подключению (технологическому присоединению), предусмотренные договором о подключении объекта к системе теплоснабжения от « 30 » августа 20 17 г. № 13-ПТ/05.17 (далее – договор), в полном объеме.

2. Заявитель выполнил мероприятия, предусмотренные договором и условиями подключения (технологического присоединения) № 13-УП-17 от 30.08.2017 .

3. Заявителем получен акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя.

4. Существующая тепловая нагрузка объекта подключения в точках (точке) подключения (за исключением нового подключения) составляет 0 Гкал/ч.

5. Подключенная максимальная тепловая нагрузка объекта в точках (точке) подключения составляет 1,67626 Гкал/ч.

6. Географическое местонахождение и обозначение точки подключения объекта на технологической схеме тепловых сетей в ИТП-1 многоэтажного жилого дома (корпус 1) и ИТП-2 пристроенного ДОУ по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, поселок Бугры, кадастровый номер земельного участка 47:07:0709006:2563 .

7. Узел учета тепловой энергии и теплоносителей допущен к эксплуатации по следующим результатам проверки узла учета:

Акт ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии (УУТЭ) ИТП жилого дома корпус № 1 (ИТП) от 12.03.2020;

Акт ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии (УУТЭ) ИТП жилого дома с пристроенным ДОУ от 13.03.2020;

(дата, время, местонахождение узла учета)

Главный специалист группы по приборному учету ООО «Газпром теплоэнерго Северо-Запад» В.В. Матис; руководитель проекта ООО «Цертус» Ланге В.Е. (т. 323-28-83)

(ф.и.о., должности и контактные данные лиц, принимавших участие в проверке узла учета)

УУТЭ соответствуют «Правилам учета тепловой энергии и теплоносителя» и допускаются в эксплуатацию с 18.12.2019 г.

(результаты проверки узла учета)

УУТЭ (ИТП корпус 1):

M1 = 2193,79 т., M2 = 2205,21 т., Qотопл. = 105,65 Гкал, Tвнр = 1967,66 час

Места установки контрольных пломб: Тепловычислитель СПТ-941.20 расходомеры РС, термопреобразователи

УУТЭ (ИТП-ДОУ):

M1 = 2060,99 т., M2 = 2095,99 т., Qотопл. = 102,41 Гкал, Tвнр=1968,75 час

Места установки контрольных пломб: Тепловычислитель СПТ-941.20 расходомеры РС, термопреобразователи


(показания приборов учета на момент завершения процедуры допуска узла учета к эксплуатации, места на узле учета, в которых установлены контрольные пломбы)

8. Границей раздела балансовой принадлежности тепловых сетей (телопотребляющих установок и источников тепловой энергии) является

Первые фланцы отключающей арматуры на подающем и обратном трубопроводах со стороны источника теплоснабжения в ИТП-1, многоэтажного жилого дома (корпус 1) и ИТП-2 пристроенного ДОУ по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, поселок Бугры, кадастровый номер земельного участка 47:07:0709006:2563

(адрес, наименование объекта и оборудования, по которым определяется граница балансовой принадлежности тепловых сетей)


Схема границы балансовой принадлежности тепловых сетей

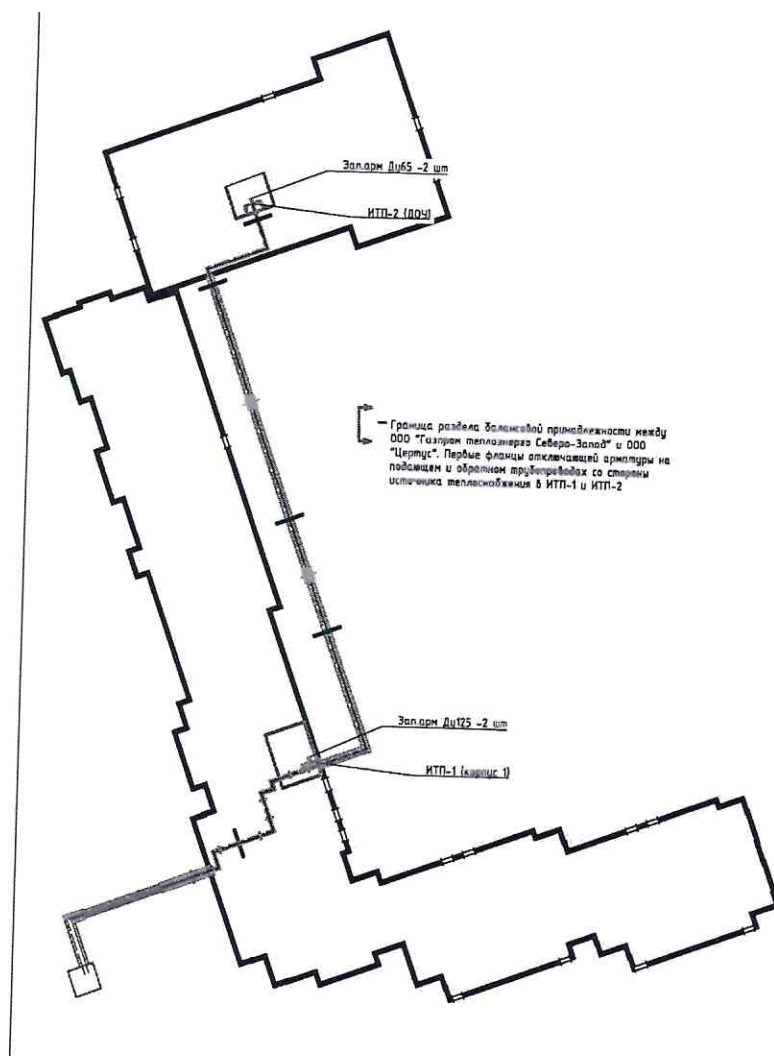

Прочие сведения по установлению границ раздела балансовой принадлежности тепловых сетей

9. Границей раздела эксплуатационной ответственности сторон является Первые фланцы отключающей арматуры на подающем и обратном трубопроводах со стороны источника теплоснабжения в ИТП-1, многоэтажного жилого дома (корпус 1) и ИТП-2 пристроенного ДОУ по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, поселок Бугры, кадастровый номер земельного участка 47:07:0709006:2563  
(адрес, наименование объекта и оборудования, по которым определяется граница эксплуатационной ответственности сторон)

Схема границ эксплуатационной ответственности сторон

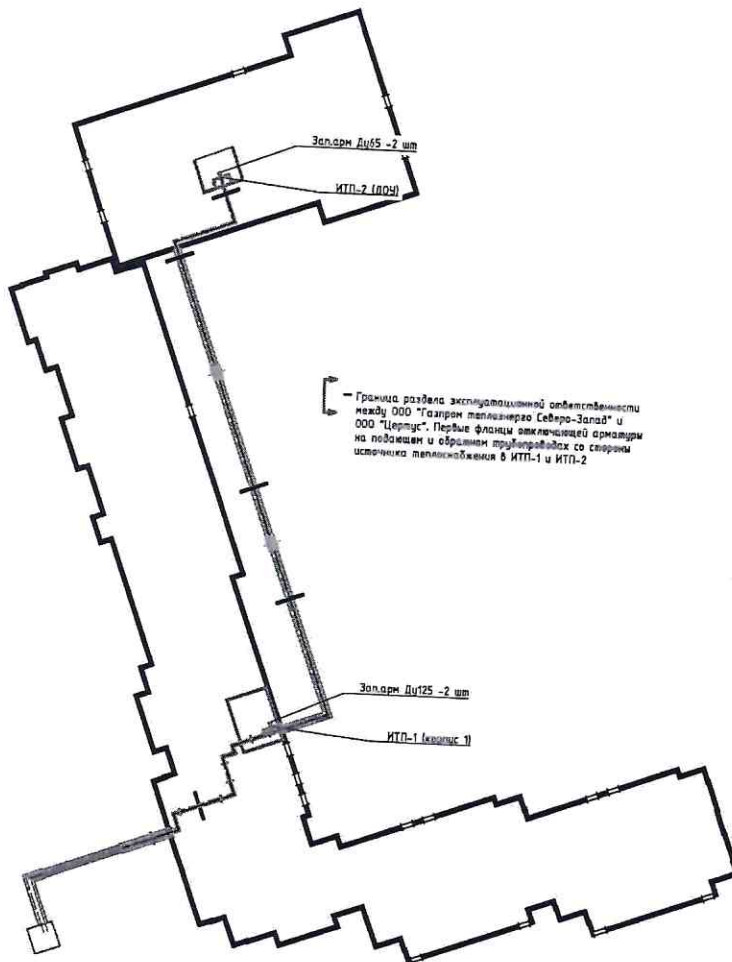

Прочие сведения по установлению границ раздела эксплуатационной ответственности сторон \_\_\_\_\_

10. Замечания к выполнению работ по подключению на момент подписания настоящего акта у сторон отсутствуют.

11. Прочие сведения \_\_\_\_\_

12. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

Подписи

Исполнитель  
Генеральный директор  
ООО «Газпром теплоснабжения Северо-Запад»  
А.Н. Сухарев

Заявитель  
Генеральный директор  
ООО «Цертус»  
И.В. Осколков

Дата подписания «    »    20 20 г.

